RZESZÓW
UL. HOFFMANOWEJ 19

CZERWIEC 2001

WKŁADKA
DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ ODKURZACZA
TYP 322.0 ; 322.5 ; 322.6

Str.1
Zmienił się agregat typ 308.3 na typ 308.4 i wszystkie parametry z tym związane

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ Parametry	322.0.E*** 322.5.E*** 322.6.E***	322.0.F***
Napięcie znamionowe	230V/~50Hz	230V/~50Hz
Średni pobór mocy	950W±15%	1200W±15%
Podciśnienie	190 hPa	200 hPa
Wydatek powietrza	26 l/s	28 l/s
Rodzaj pracy	S1- ciągła	S1- ciągła
Klasa izolacji	II	II
Zabezpieczenie sieci	max.16A	max.16A
Typ agregatu	308.2	308.4

* - wszystkie odmiany

Sposób oznaczenia typu

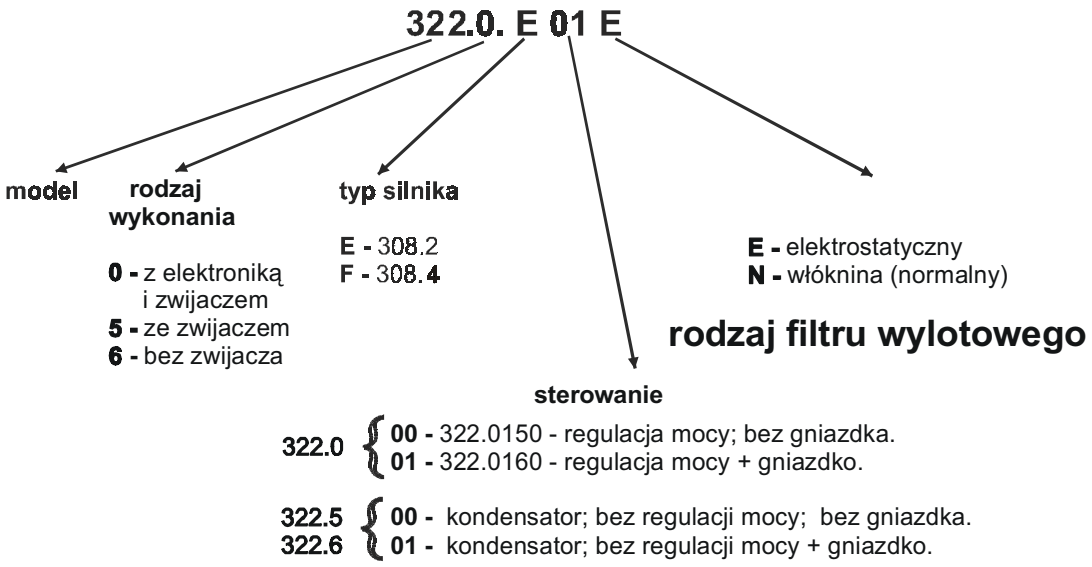

Str.7
Anuluje się typ 322.5.F*** i typ 322.6.F***

Schematy połączeń elektrycznych

a) Typ 322.0.E***
Typ 322.0.F***

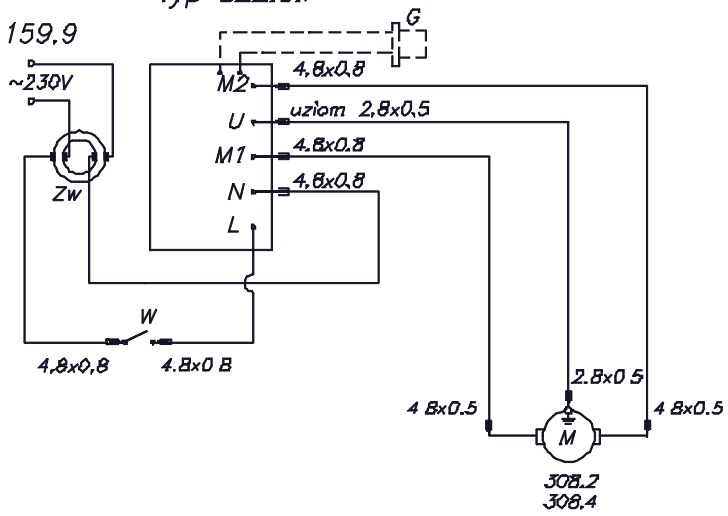

b) Typ 322.5.E***

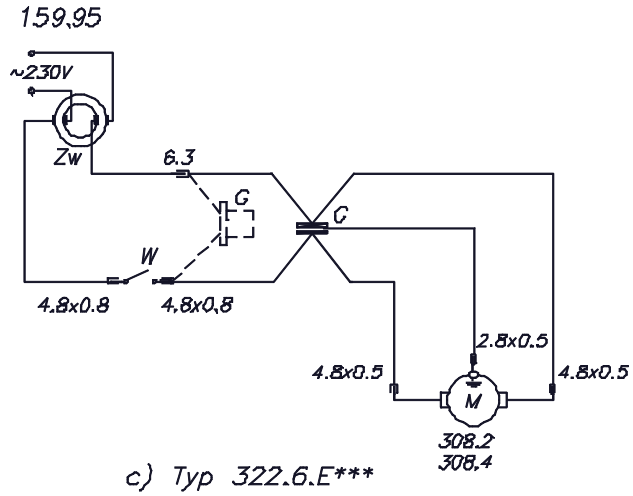

c) Typ 322.6.E***

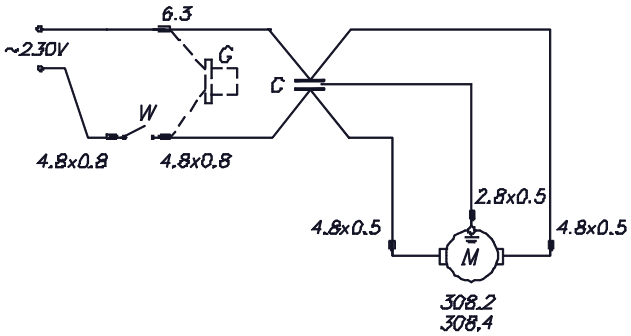

Zw – zwijacz przewodu przyłączeniowego
M – agregat ssący
G – gniazdko
C – kondensator
W – wyłącznik główny

Str. 8
Wprowadzono poz. 108 – wkręt CzST 01.0324

ODKURZACZ TYP 322

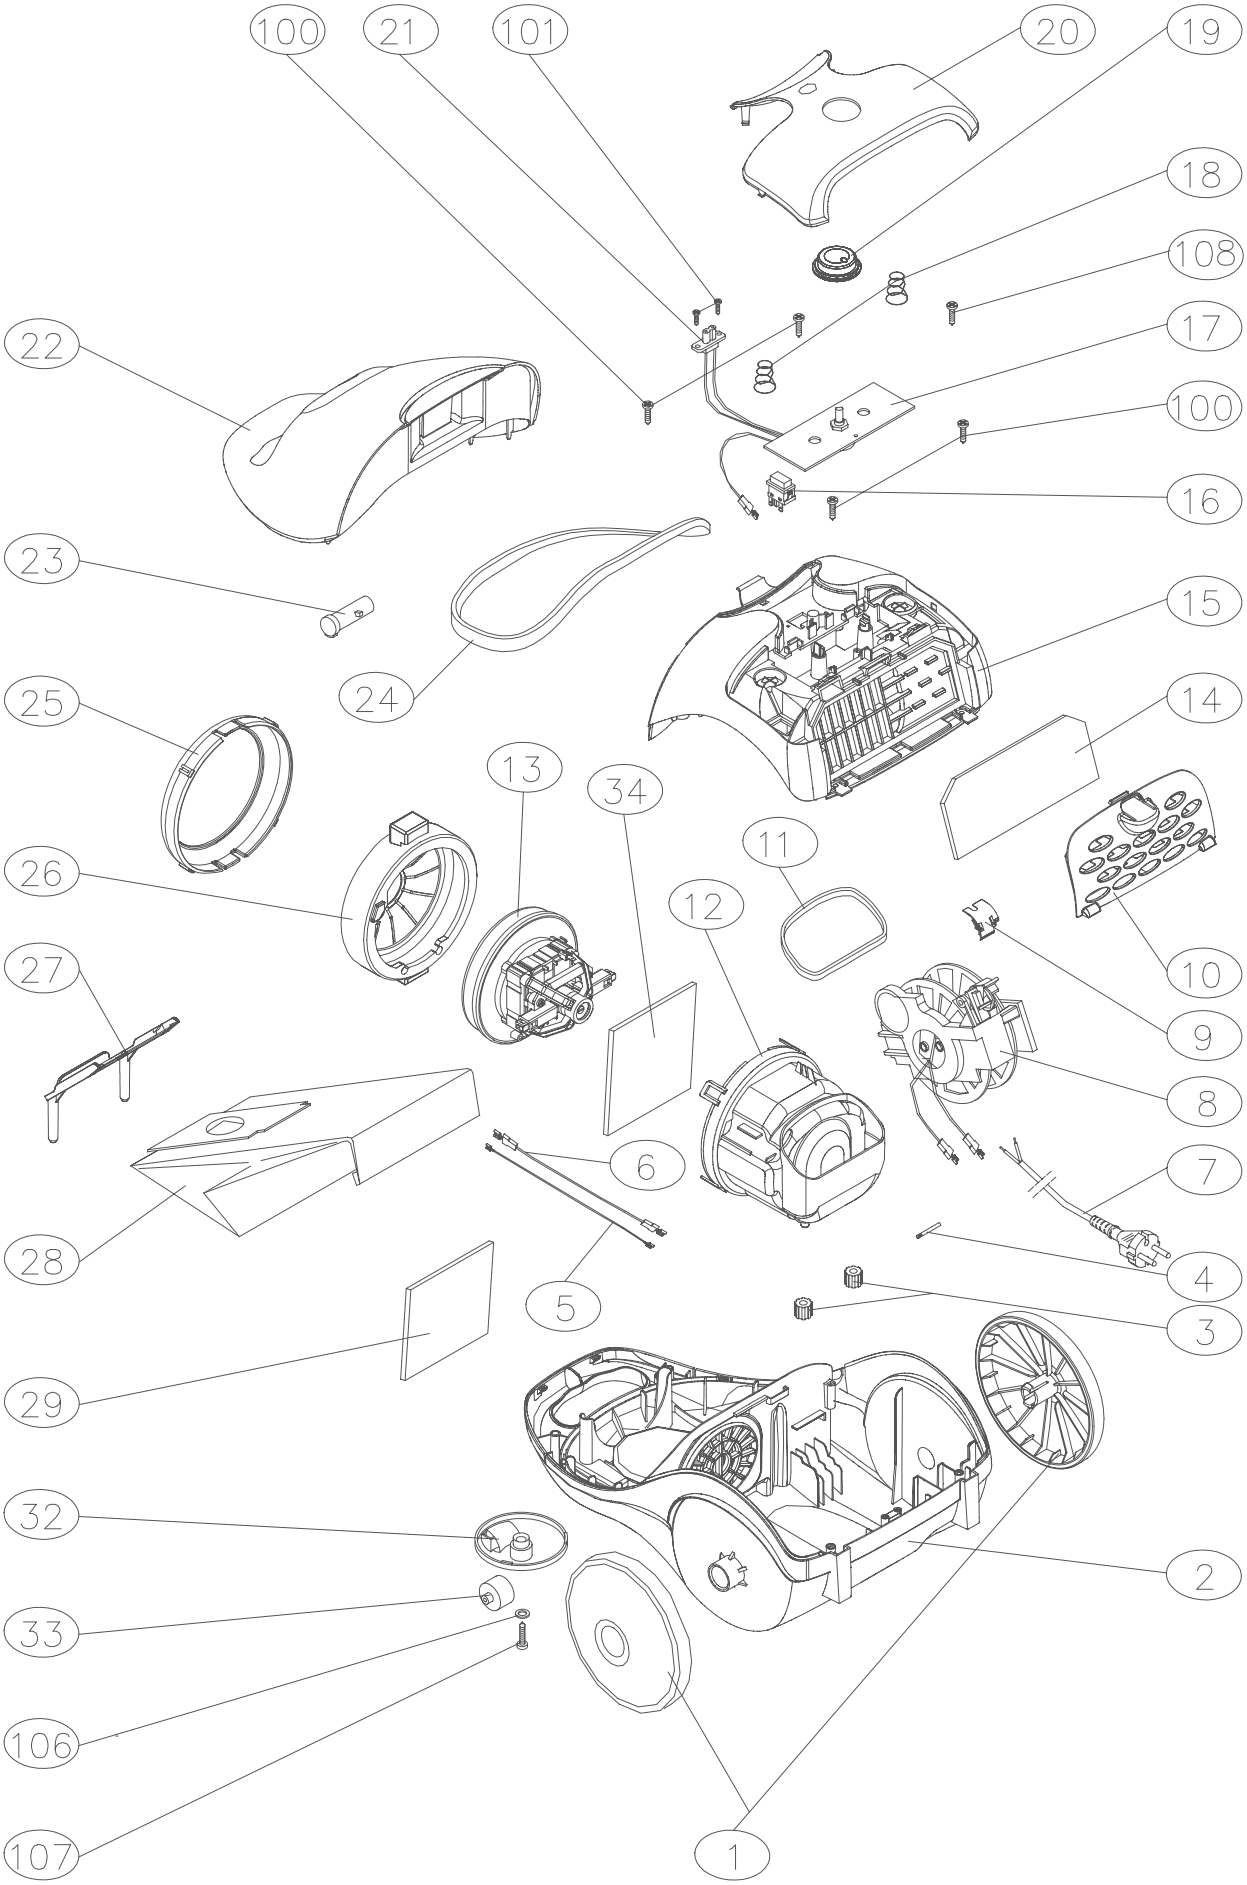

Str. 9
Zmianie ulegają następujące pozycje w tabeli:

Poz. 6
Przewód wew. II –jest 321.0055 - ma być - 2000.0165

Poz.13
Kolumna III typ 308.3 zastąpiono typem 308.4

Poz. 14
Filtr wylotowy – 321.0018 - dla wszystkich typów
321.0021 – anuluje się
Poz.16
Jest wyłącznik H8300AB lub WP8.1 ma być Wyłącznik H8300AB lub TL323 Dreafs – 07.0437

Poz. 17
Płytka sterowania – jest 321.0050 – ma być 321.0150 dla – 322.0.E00E
Płytka sterowania kpl. 321.0060 (z wlutowanym gniazdkiem kpl. poz.21) –
ma być 321.0160 dla – 322.0.E.01E

Poz.28
Filtr papierowy kpl. – jest 2000.0080 – ma być worek papierowy 321.0170

Poz.34
Kolumna IV jest- wszystkie typy ma być – 322.0.E***

Poz.106.
Jest podkładka powiększona 4,3 – 02.0520 ma być – Podkładka wzmocniona 4,3 – 02.0535

Wprowadzono poz. 108
– Wkręt CzST 01.0324 - wszystkie typy – 1szt

Str.9, 11
Poz. 8
Zwijacz przewodu –jest typ 159.9500 – można stosować typ 259 w wyrobach produkowanych od serii Nr 05/01

Str.11
Poz. 13
Agregat ssący – 308.3000 anuluje się

Poz.14
Filtr wylotowy – 321.0021 anuluje się

Poz.16
Jest wyłącznik H8300AB lub WP 8.1 ma być Wyłącznik H8300AB lub TL323 Dreafs – 07.0437

Poz. 28
Jest -Filtr papierowy – 2000.0080 - ma być worek papierowy 321.0170

Poz.30
Kondensator kpl. – jest 321.0040 dla 322.6.E00* - ma być – 321.0041 dla 322.5.E01*
322.6.F00* - anuluje się
jest 321.5046 dla 322.6.E01* - ma być – 321.5047 dla 322.5.E01*
322.6.F01* - anuluje się
Poz.34
Kolumna III – jest wszystkie typy ma być 322.5.E***

Poz.106.
Jest podkładka powiększona 4,3 – 02.0520 ma być – Podkładka wzmocniona 4,3 – 02.0535

Str.13
Poz.13
Agregat ssący – 308.3000 anuluje się

Poz. 14
Kolumna III – 321.0021 i kolumna IV 322.6.*** - anuluje się.

Poz.16
Jest wyłącznik H8300AB lub WP 8.1 ma być Wyłącznik H8300AB lub TL323 Dreafs – 07.0437

Poz.20
Kolumna III 321.5004 i kolumna IV 322.6.*01* - anuluje się

Poz.25
Kolumna IV – 322.6.F*** - anuluje się

Poz.26
Kolumna IV 322.6.F***

Poz. 28
Jest -Filtr papierowy – 2000.0080 - ma być worek papierowy 321.0170

Poz.30
Kondensator kpl. – jest 321.0040 , 321.5046 – ma być 321.0041 dla 322.6.E00*

UWAGA:
W odkurzaczach z elektroniką, zwijacz można stosować gdy na płytce sterowania znajduje się zmieniony radiator (wycięcie pod rolkę zwijacza).

WYPOSAŻENIE ODKURZACZY TYP 322.0 ; 322.5 ; 322.6

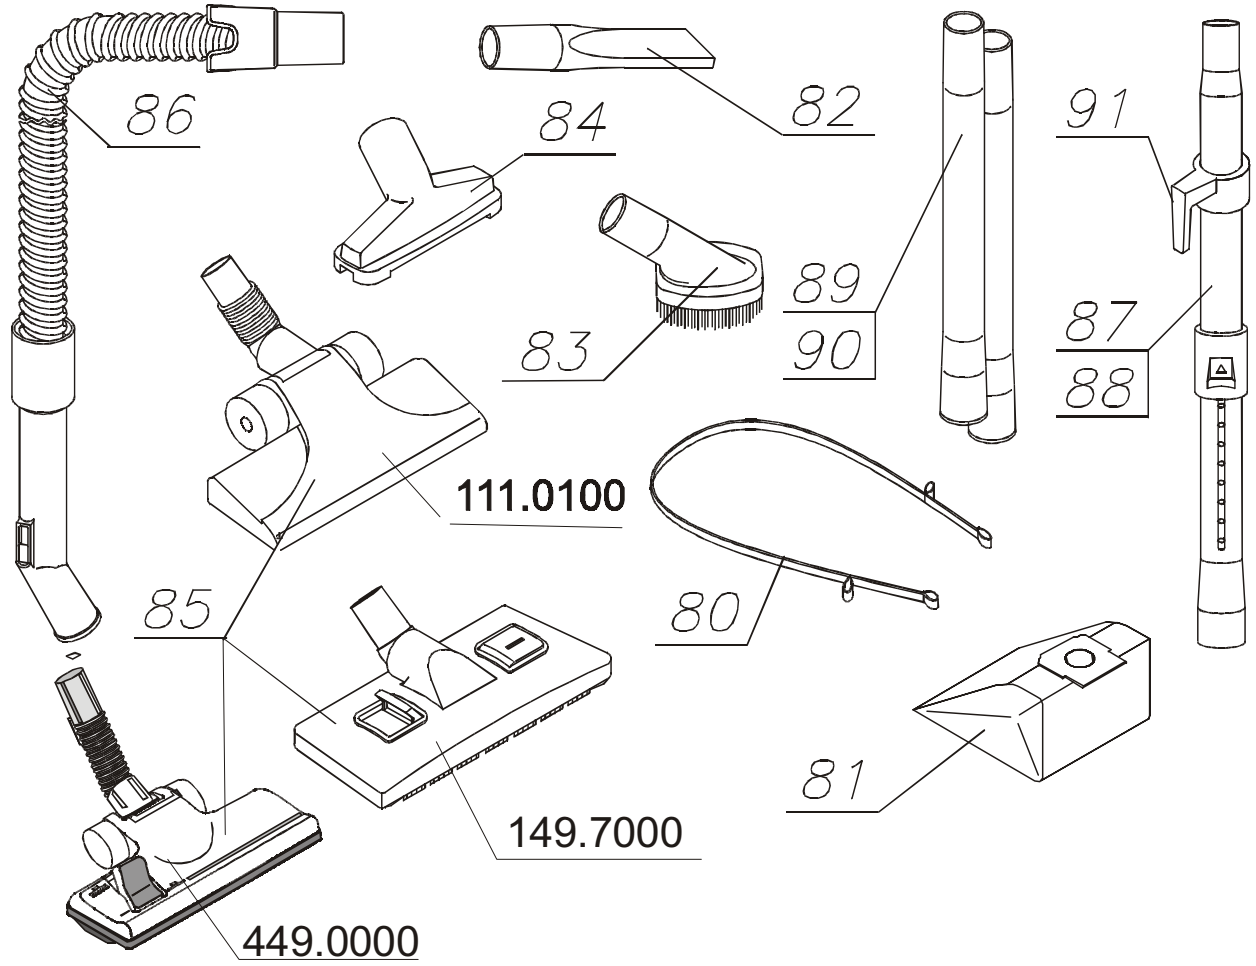

WYKAZ WYPOSAŻENIA ODKURZACZY TYP 322.0 ; 322.5 ; 322.6

L.p.	Nazwa części	Symbol fabryczny	Wchodzi do wyrobu	Ilość szt. w wyrobie
80	Pasek	321.0020	Wszystkie typy (opcjonalnie)	1
82	Ssawka szczelinowa	1020.0030	wszystkie typy	1
83	Ssawka szczotka mała	1020.0040	wszystkie typy	1
84	Ssawka mała kpl.	1020.0020	wszystkie typy	1
85	Ssawko-szczotka	449.0000	322.0	1
		149.7000	322.5	
		111.0100	322.6	
86	Wąż ssący kpl.	321.0110 Flexi	322.0	1
		321.0100 CBS	322.5 322.6	
87	Rura teleskopowa kpl.	111.5000	wszystkie typy (zamiennie)	1
88		111.6000		1
89	Rura ssąca kpl.	49.9420		2
90	Rura ssąca (PCV)	49.0001		2
91	Hak	800.0619	Wszystkie typy – tylko z rurami teleskopowymi	1

UWAGA:

WYPOSAŻENIE ODKURZACZY ZALEŻY OD TYPU I RODZAJU WYKONANIA